



LEGENDA :

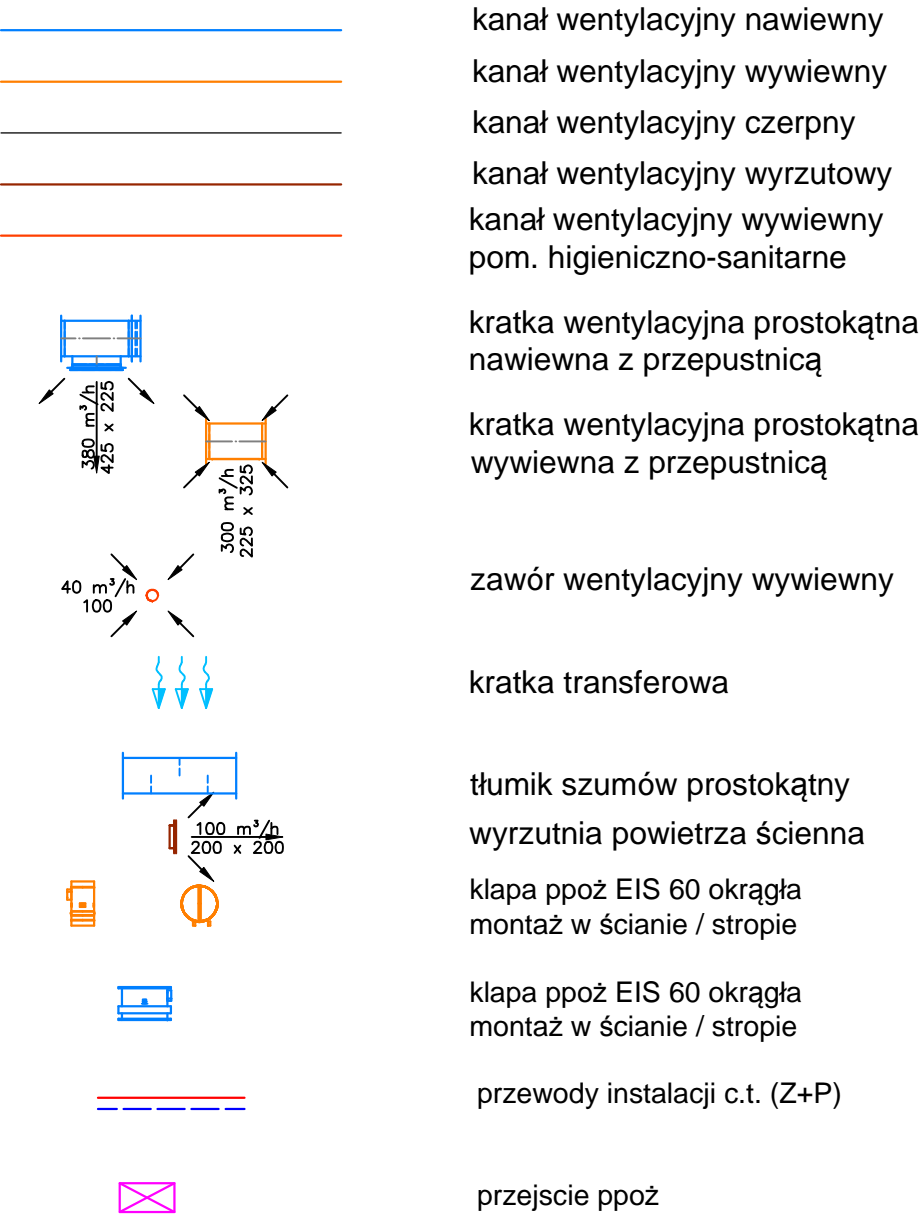

- UWAGI:
1. Podejścia do nawiewników i wywiewników zaopatrzyć w przepustnice regulacyjne.
 2. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów.
 3. Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości:
-40mm-kanały nawiewne i wywiewne wewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła
-80mm-kanały czerpne
 4. Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały wentylacyjne stalowe w rozstawie max. 3m
 5. Połączenia instalacji z urządzeniami należy wykonać z zastosowaniem króćców elastycznych.
 6. Wszystkie urządzenia należy zaopatrzyć w gumowe wibroizolatory.
 7. Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
 8. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej.
 9. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 10. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.
 11. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem istniejącym, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika.

przewód wyrzutowy prowadzić pod stropem pomieszczenia trasę na etapie wykonawstwa uzgodnić z inwestorem oraz projektantem zakresu przebudowy pom. technicznego.

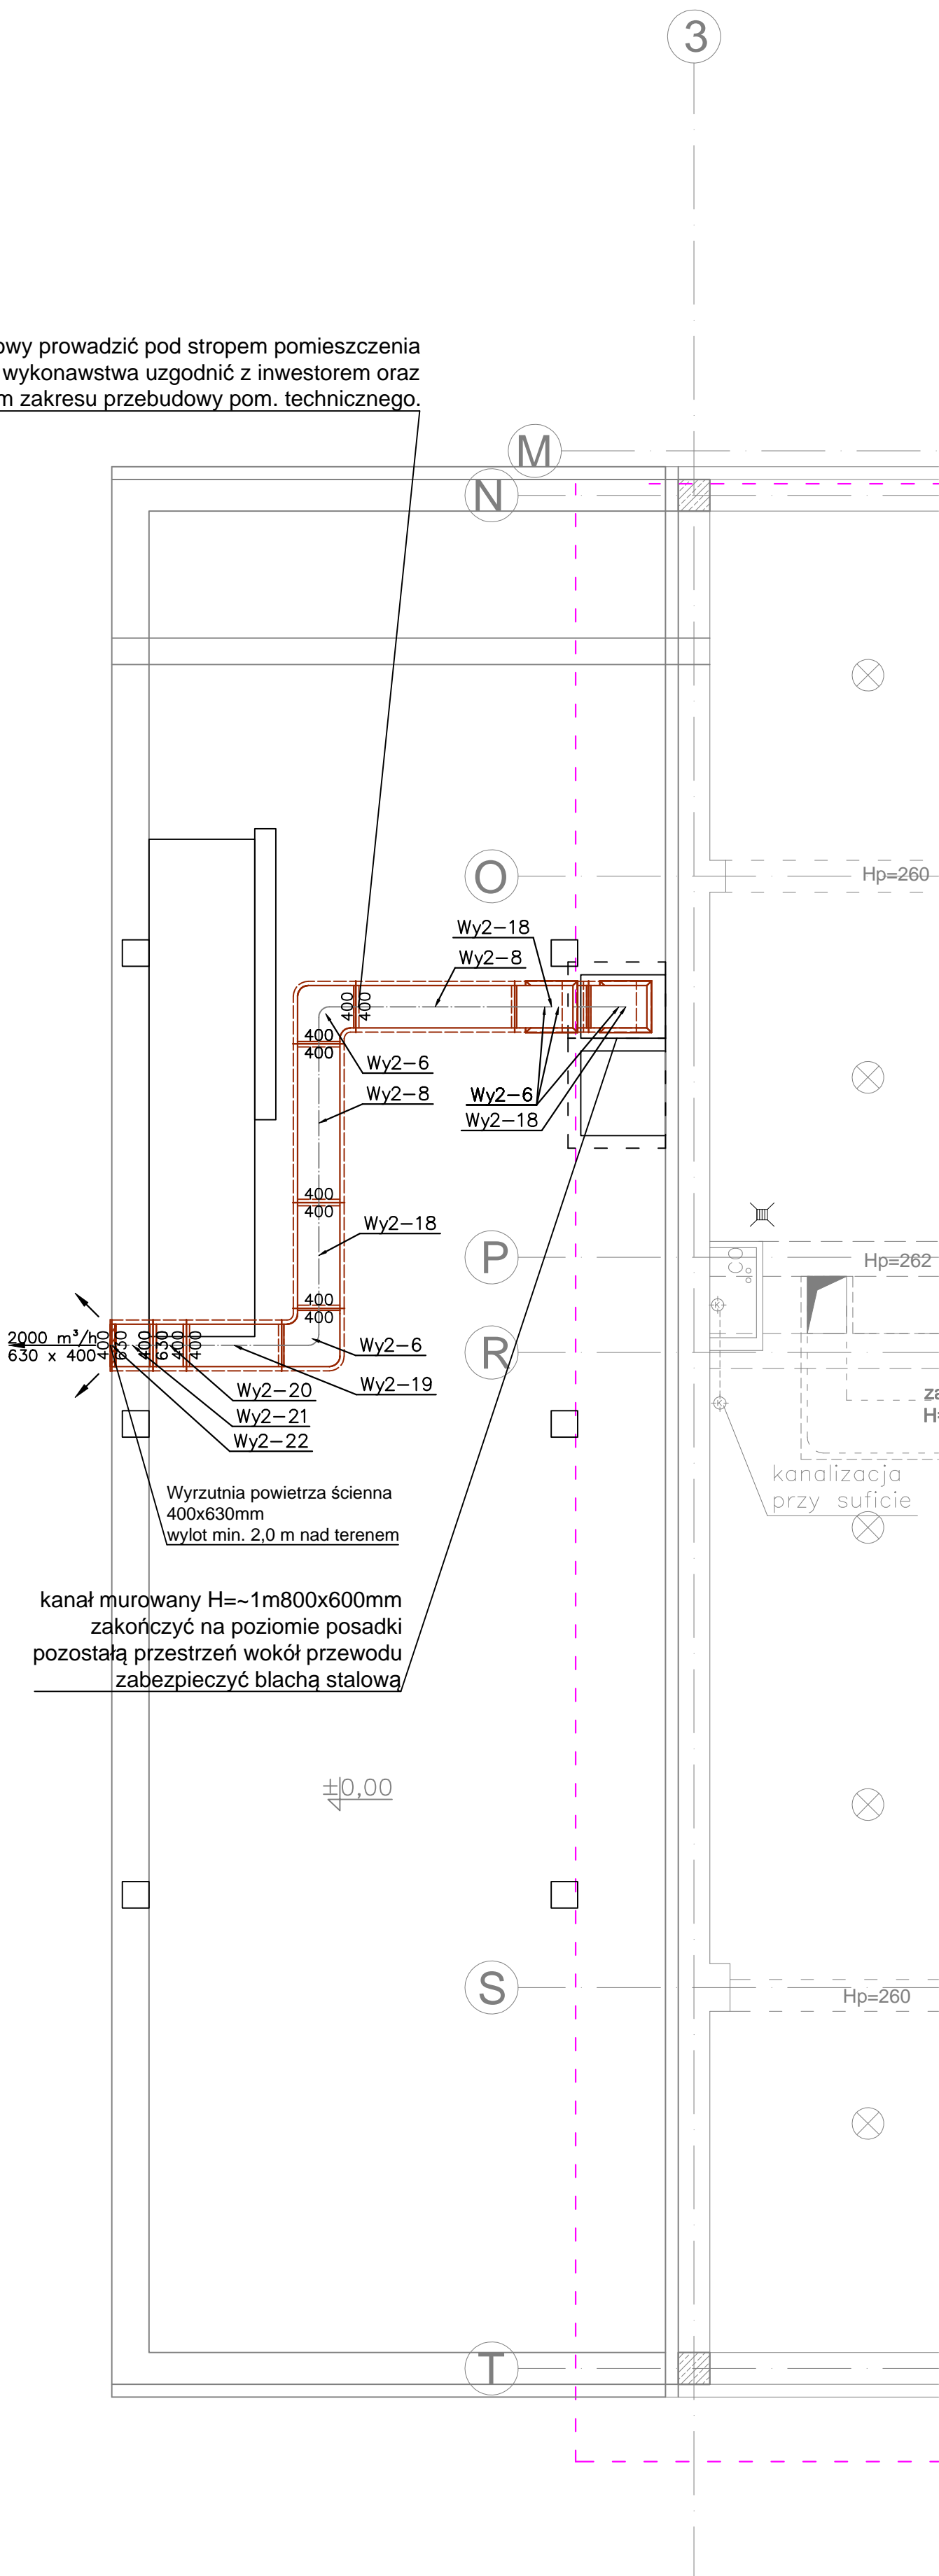

Inwestor: SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU UL. ENERGETYKÓW 46, 44-200 RYBNIK		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI			
Temat projektu: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTN. POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKÓW W PAWILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1		44-100 Gliwice ul. Lipowa 12			
Nazwa rysunku: RZUT POZ. 0 - pom. techniczne instalacja wentylacji SEGMENT D		Projektował: mgr inż. MIROSLAW WYDERKA UPR. BUD SLK/2776/PWOS/09	Specjalność: Sanitarna	Podpis:	Data: 06.2016
		Sprawdził: mgr inż. LIDIA WYDERKA UPR. BUD SLK/4943/POOS/13	Specjalność: Sanitarna	Podpis:	
		stadium PBW	nr rys. S-15b	Skala: 1:50	Rew.: 0